



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 15/11/2023 Inspecteur: Marvin Bouvier Mentor: Installateur: Alexandre Lacroix
Étiquette d'identification: N° TVA:- Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de serie: 23120804
Metrel MI 3102 BT

Date rapport: 15/11/2023

Adresse de l'installation

Rue Chemin Coparty
Numéro 2
Boîte
Postcode 1400
Commune Nivelles
Pays Belgique

Propriétaire

Nom

Rue

Numéro

Boîte

Postcode

Commune

Pays

Installateur

Nom

N° TVA

Numéro de téléphone

E-mail

Type : maison

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur : 5147526

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES

Tension: 3N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 19

Prise de terre: Electrode horizontal enterrée

Ri général: 4.53 MΩ

RE: 1.34 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Général	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	25		4	2,5
2	C	16		4	2,5
7	C	20		2	2,5
10	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	NA		
Liaisons équipotentielle	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	OK		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 15/11/2048
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Marvin Bouvier

Marvin Bouvier
ACEG VZW- #372

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:


Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 15/11/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



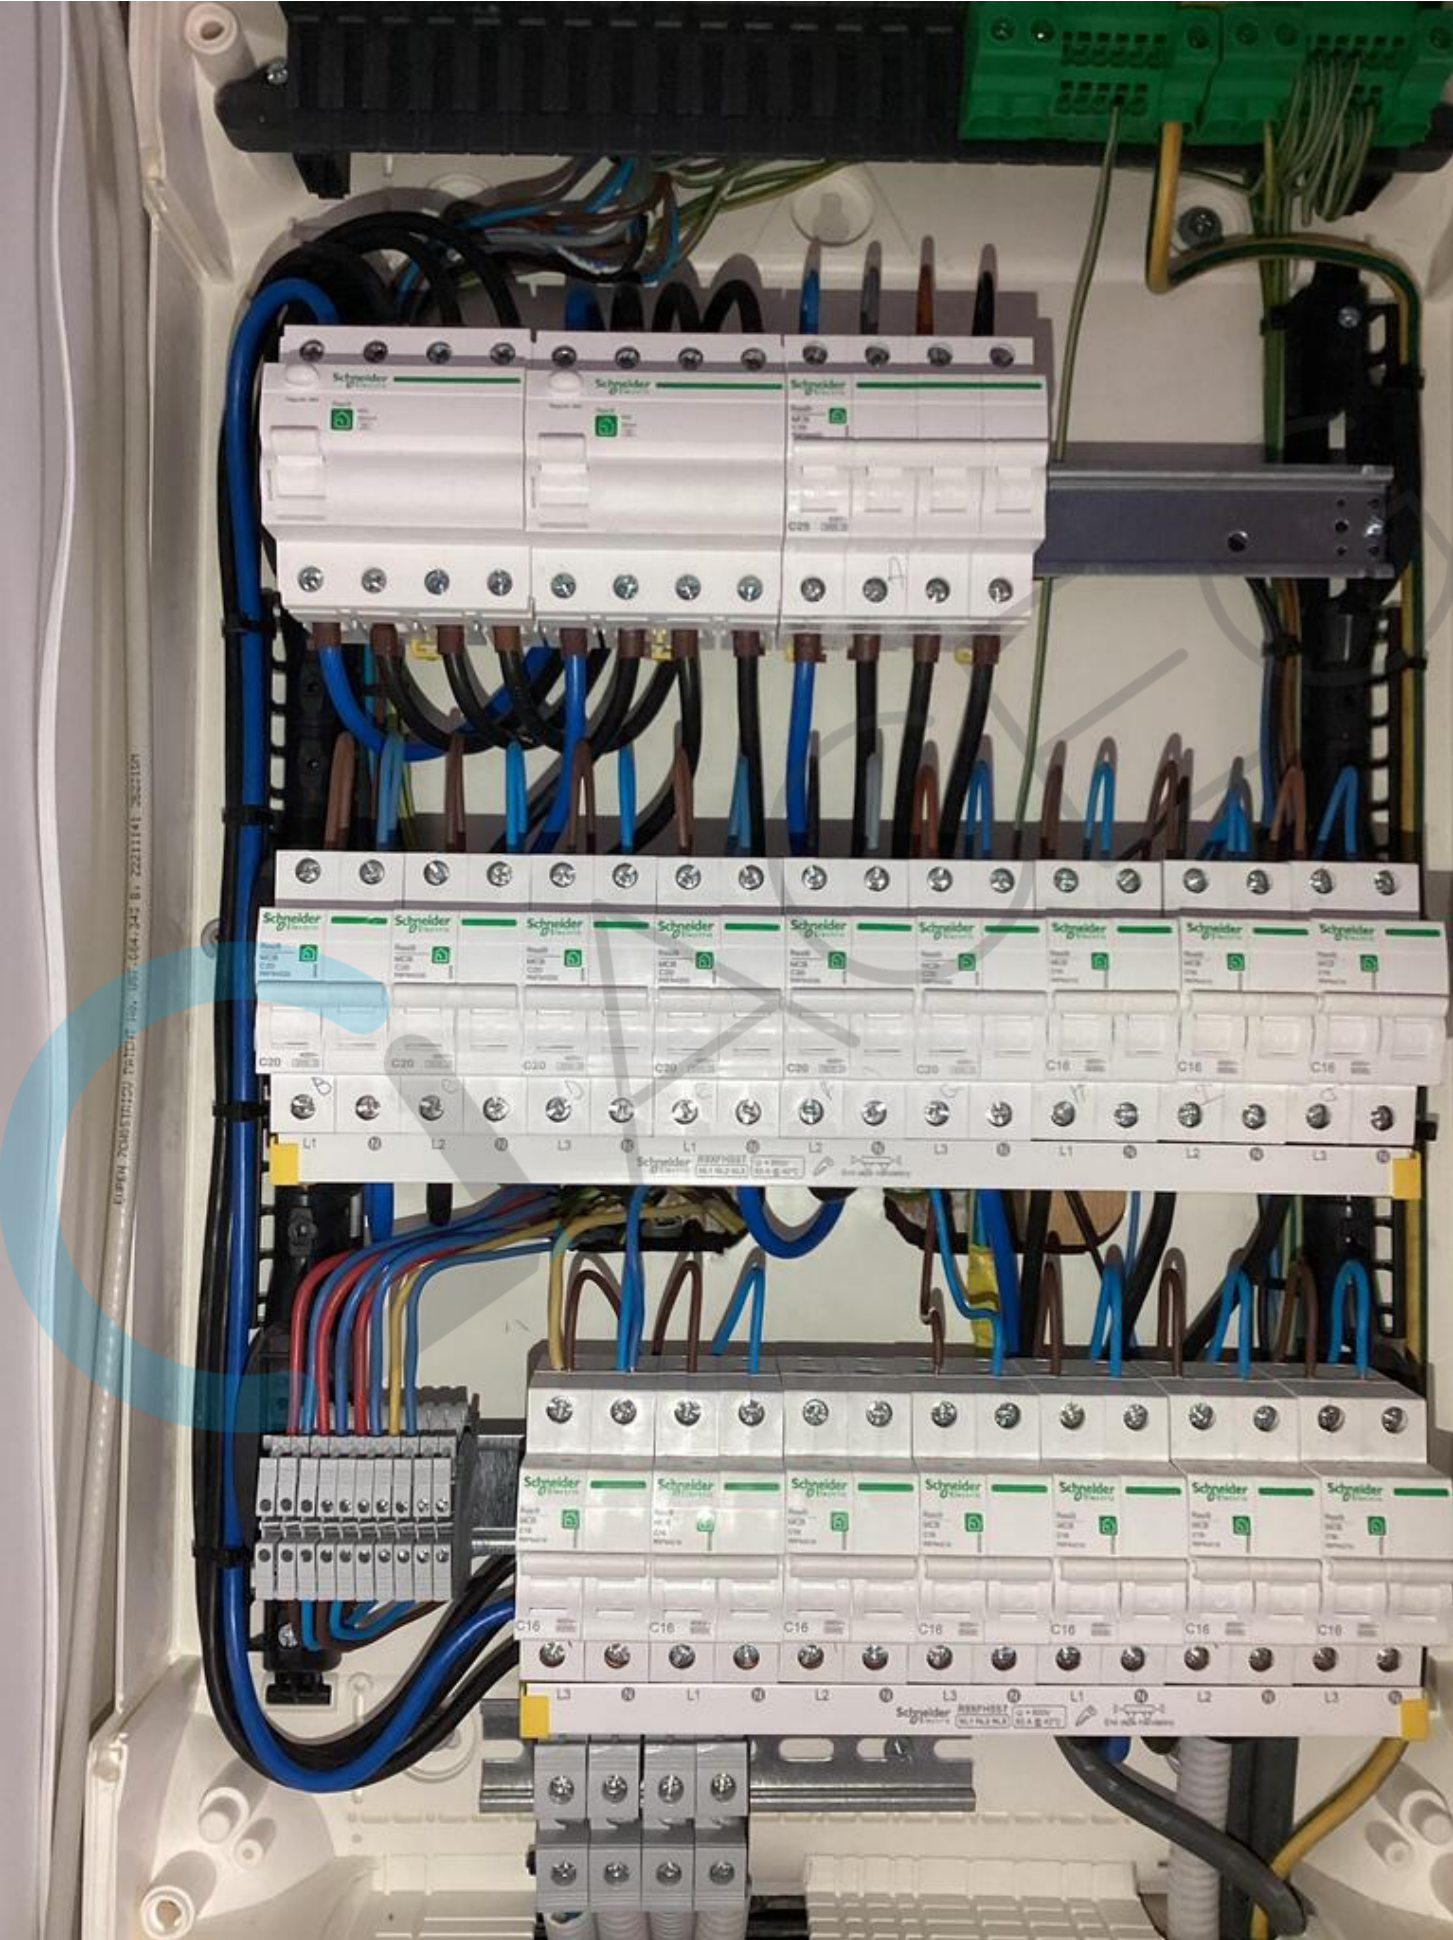




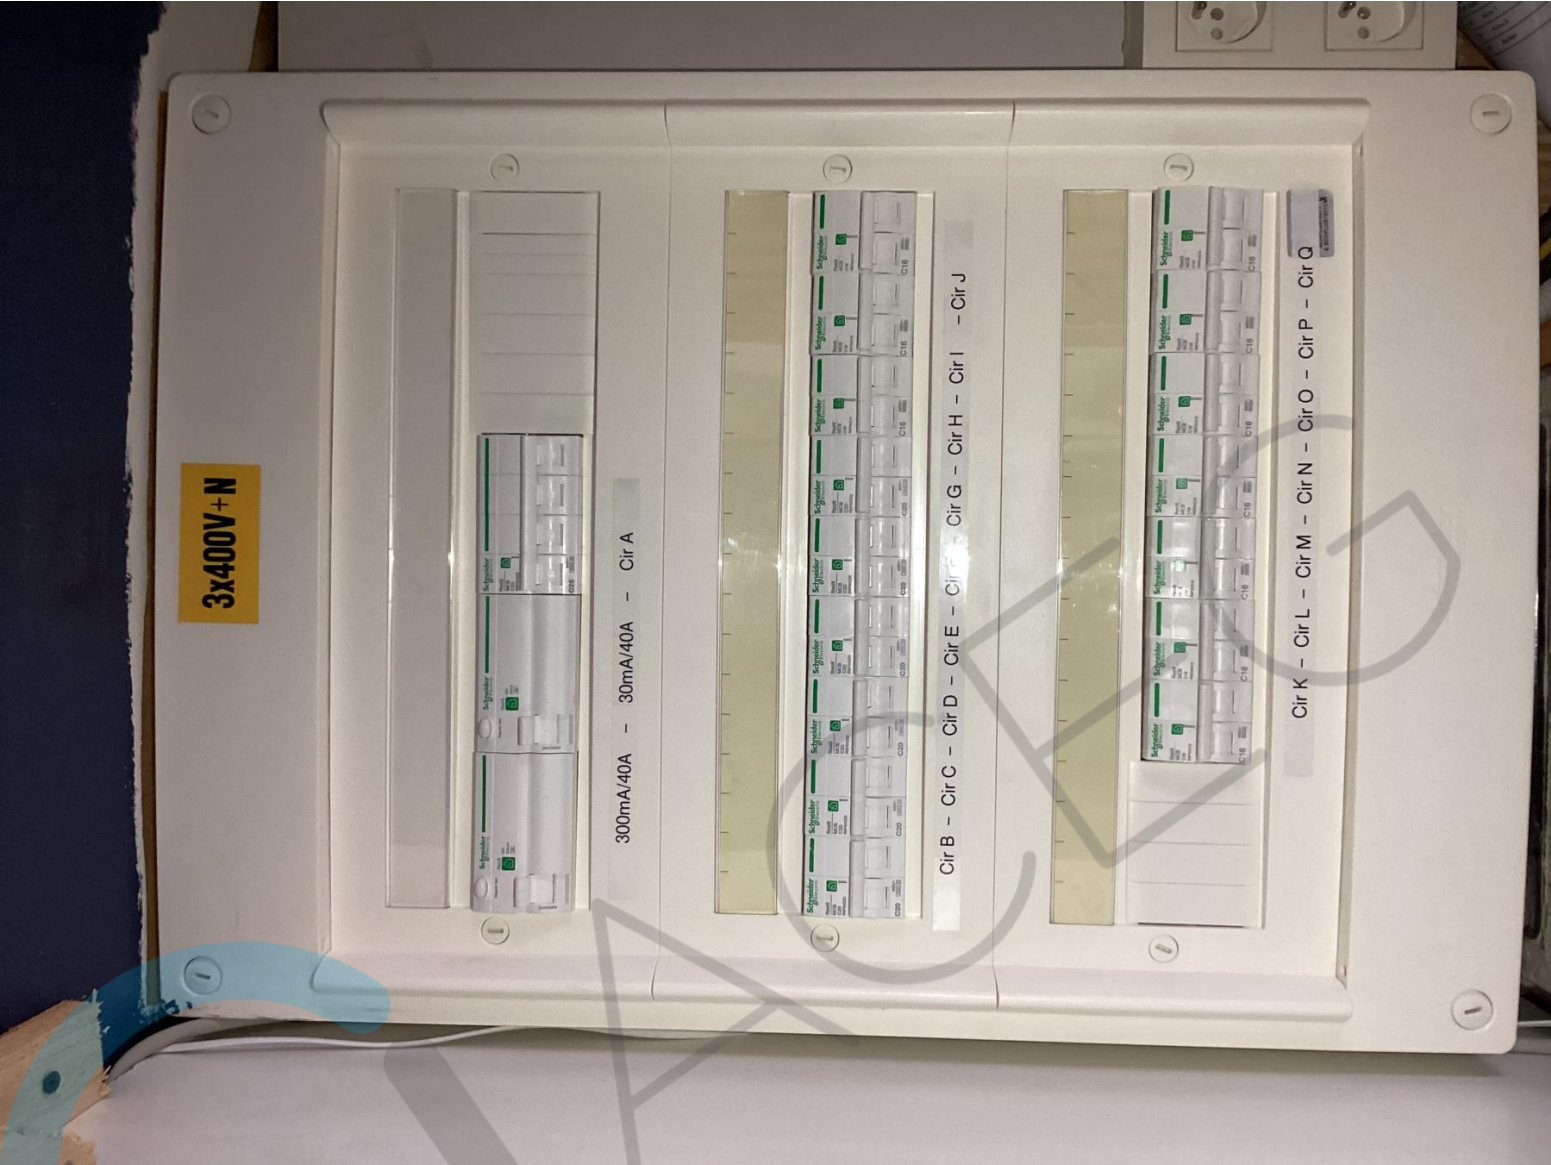

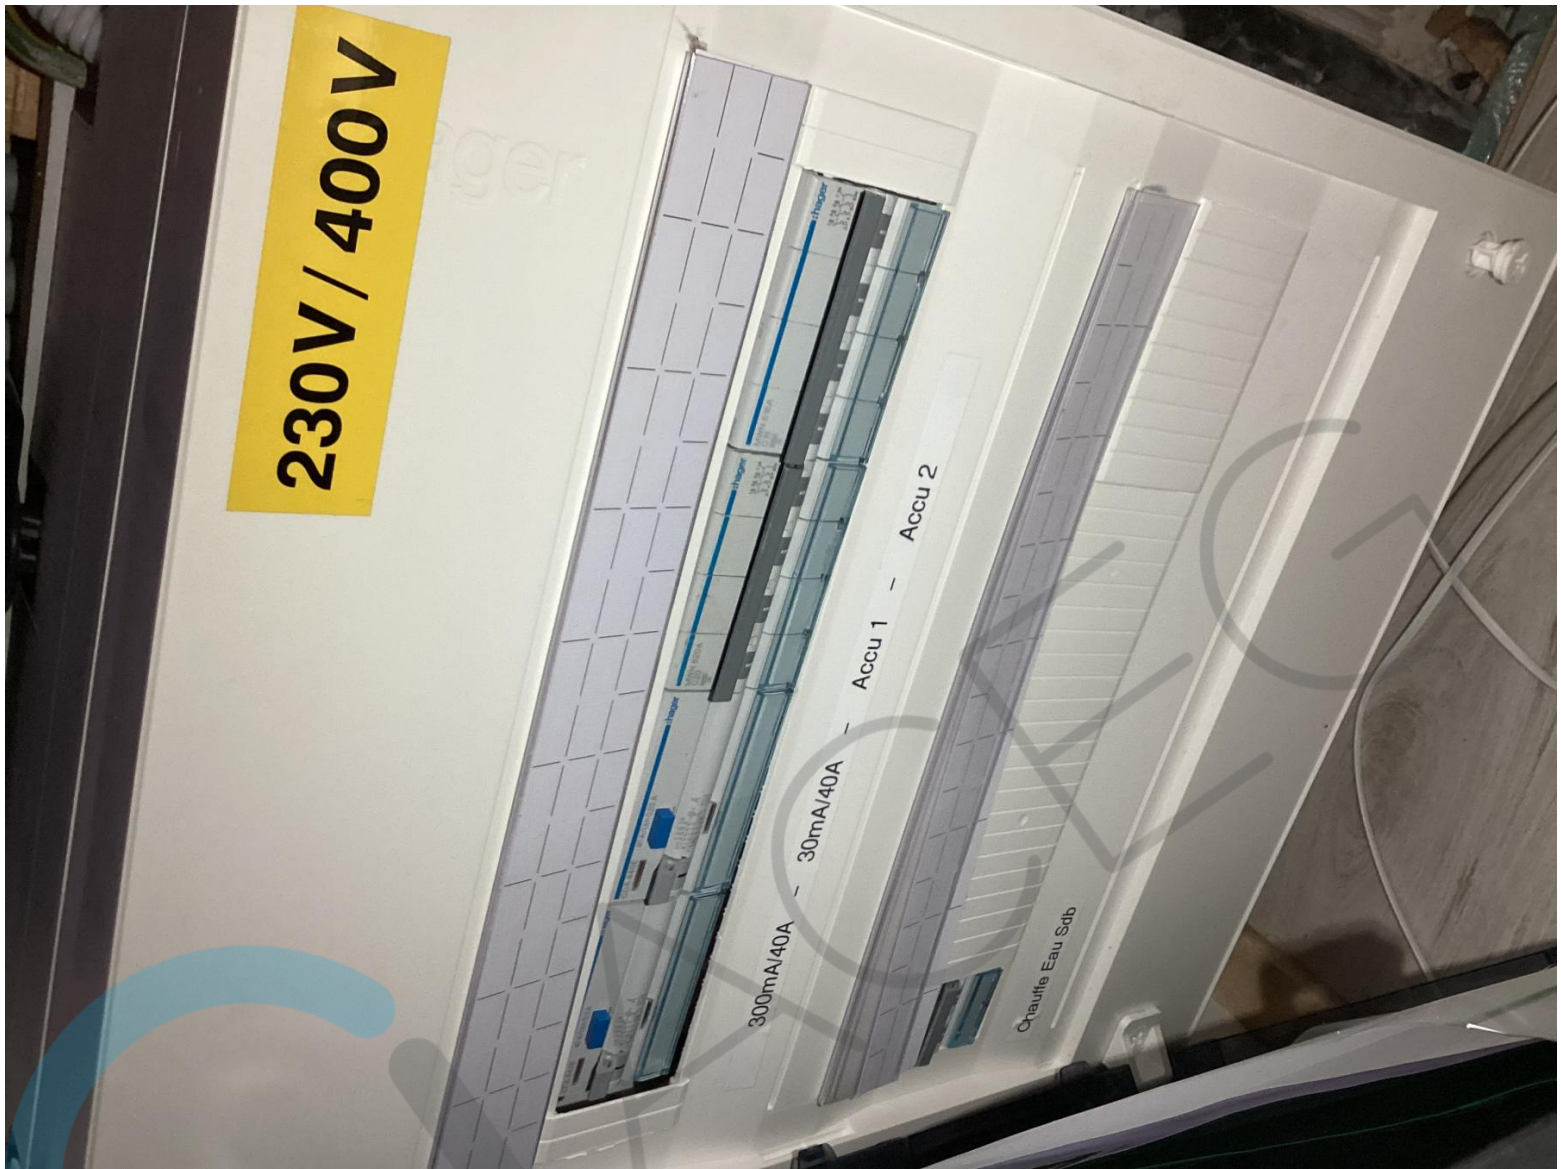





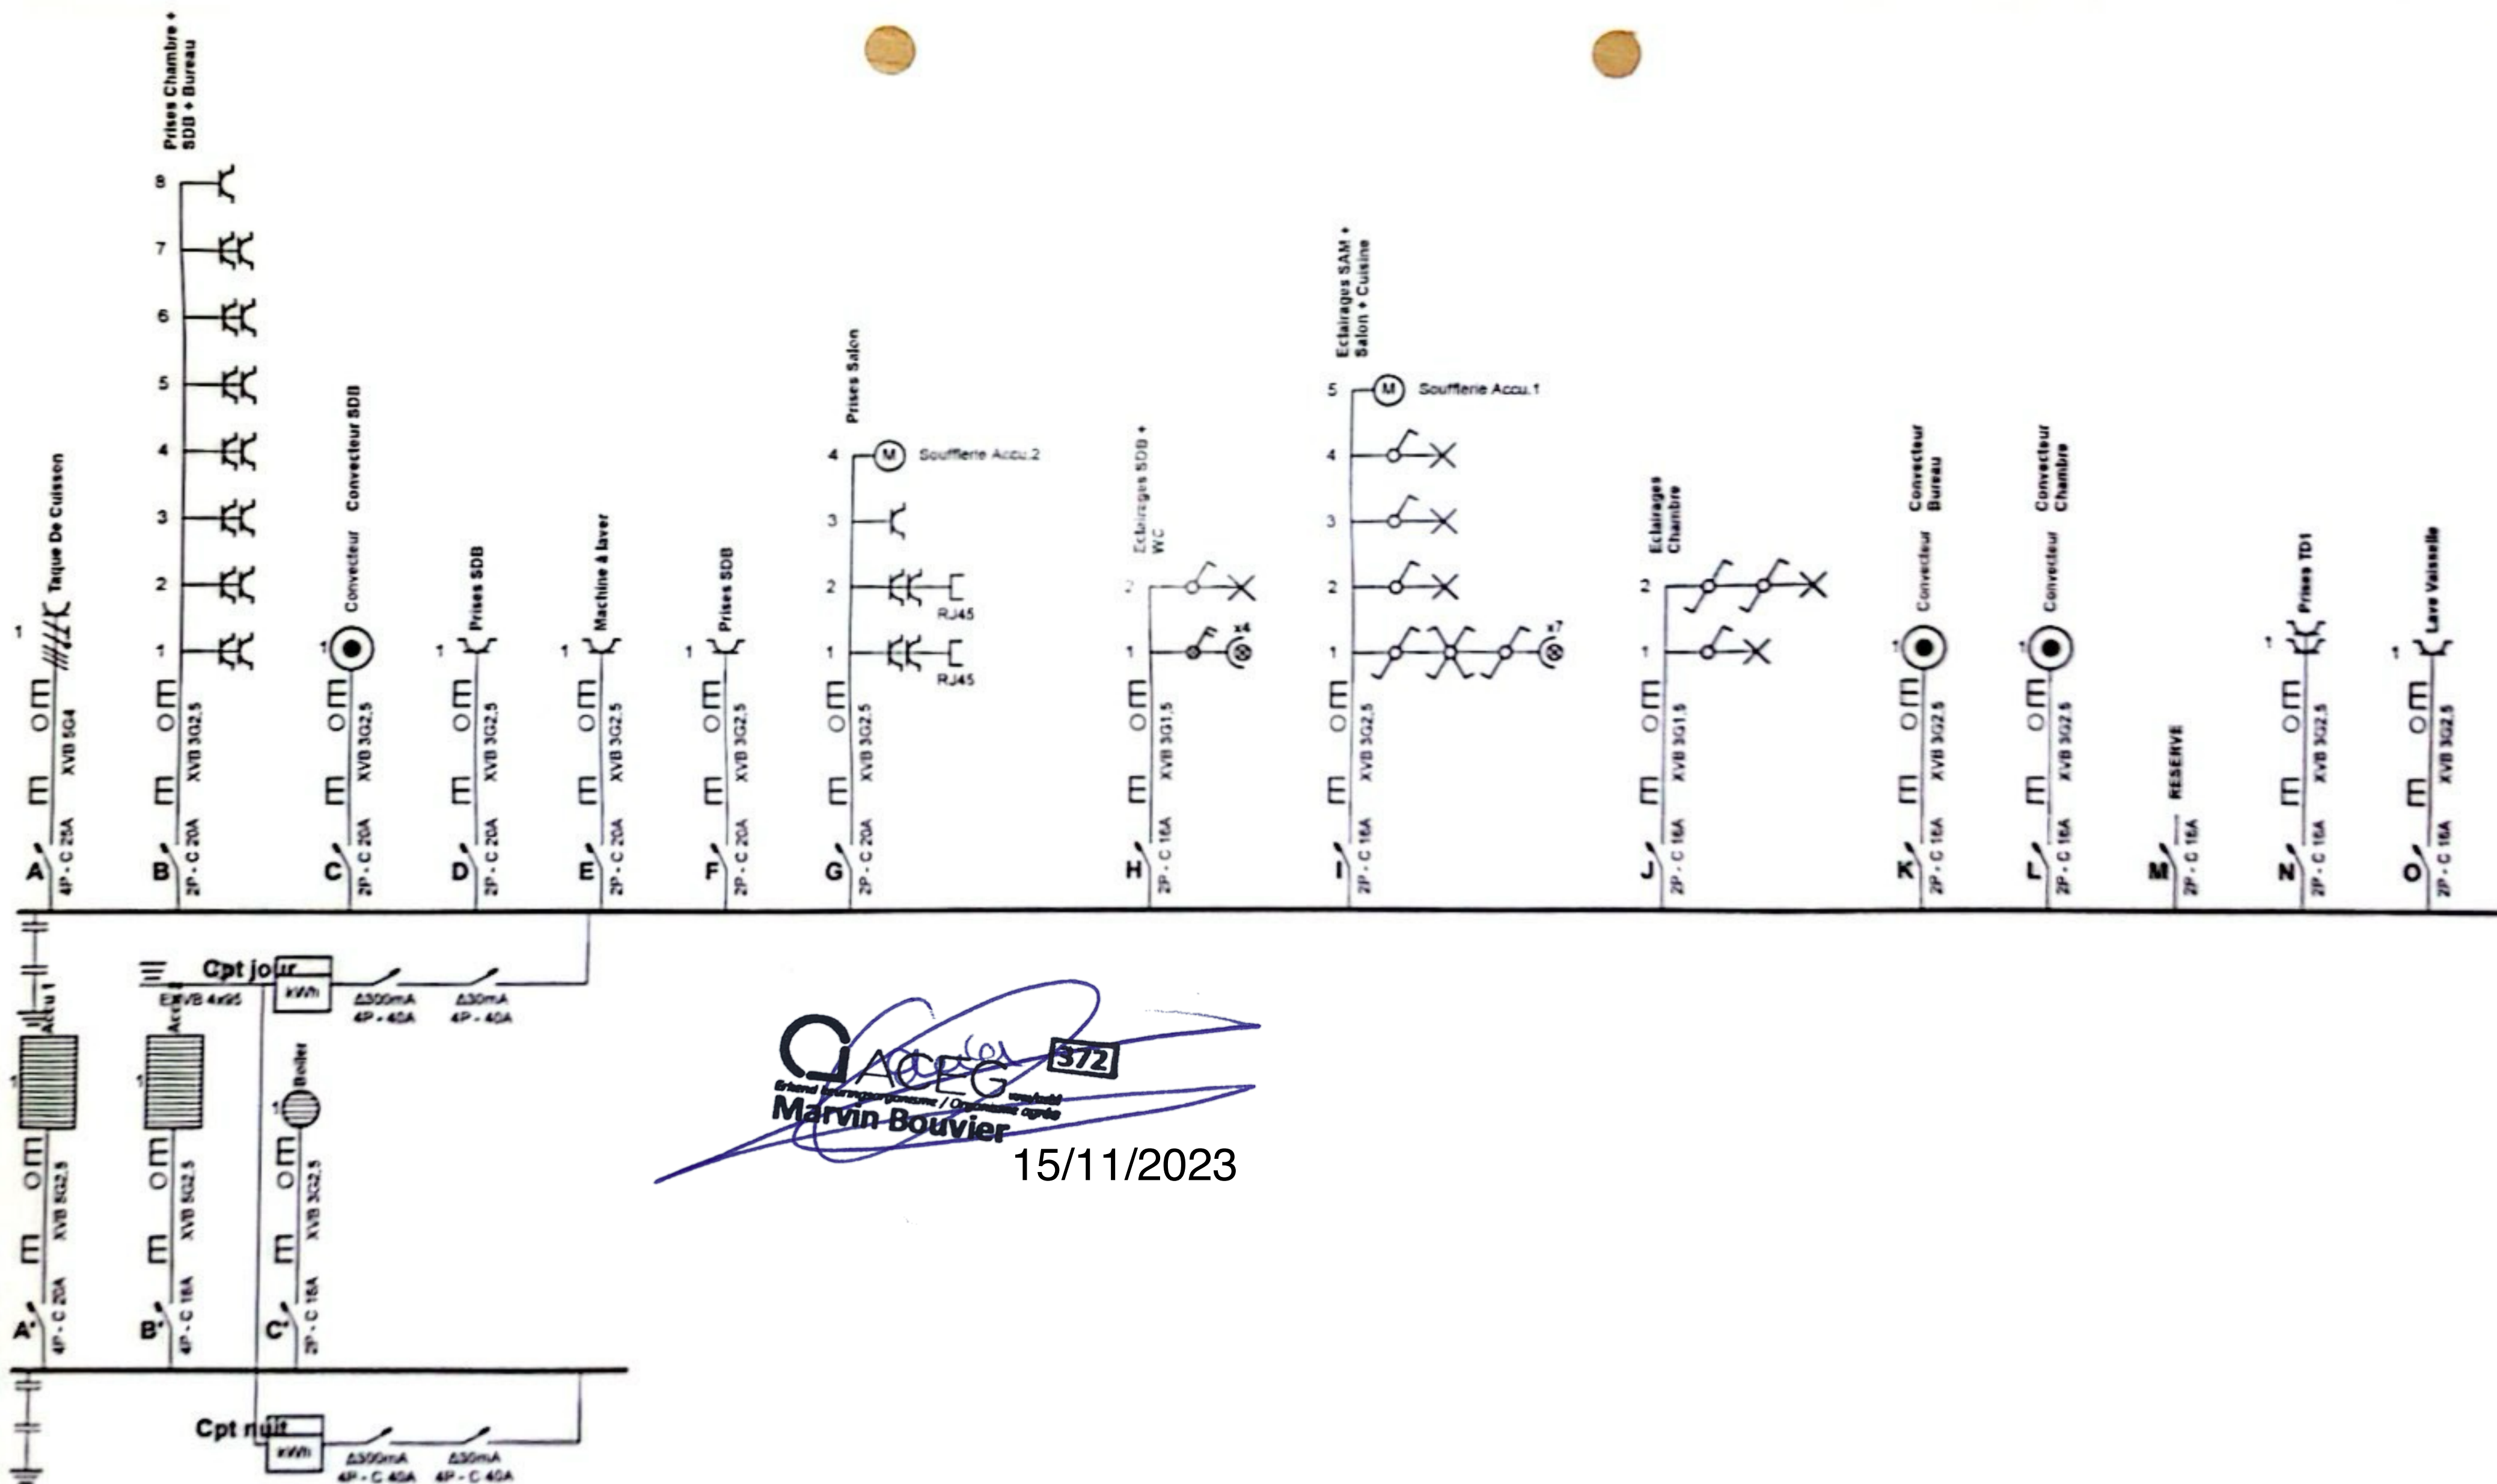

LACROIX
 372
 Marvin Bouvier

15/11/2023

Adresse de l'installation électrique

LACROIX Alexandre
 Chemin Coparty 2 Boite 51
 1400 NIVELLES
 Tél. - GSM: 0475/68.65.14
 Fax -
 e-mail -

Installateur

Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

p. 1/4


Schéma unifilaire

Date: 05-10-23

3 x 400V + N - 50Hz



Scanné avec CamScanner

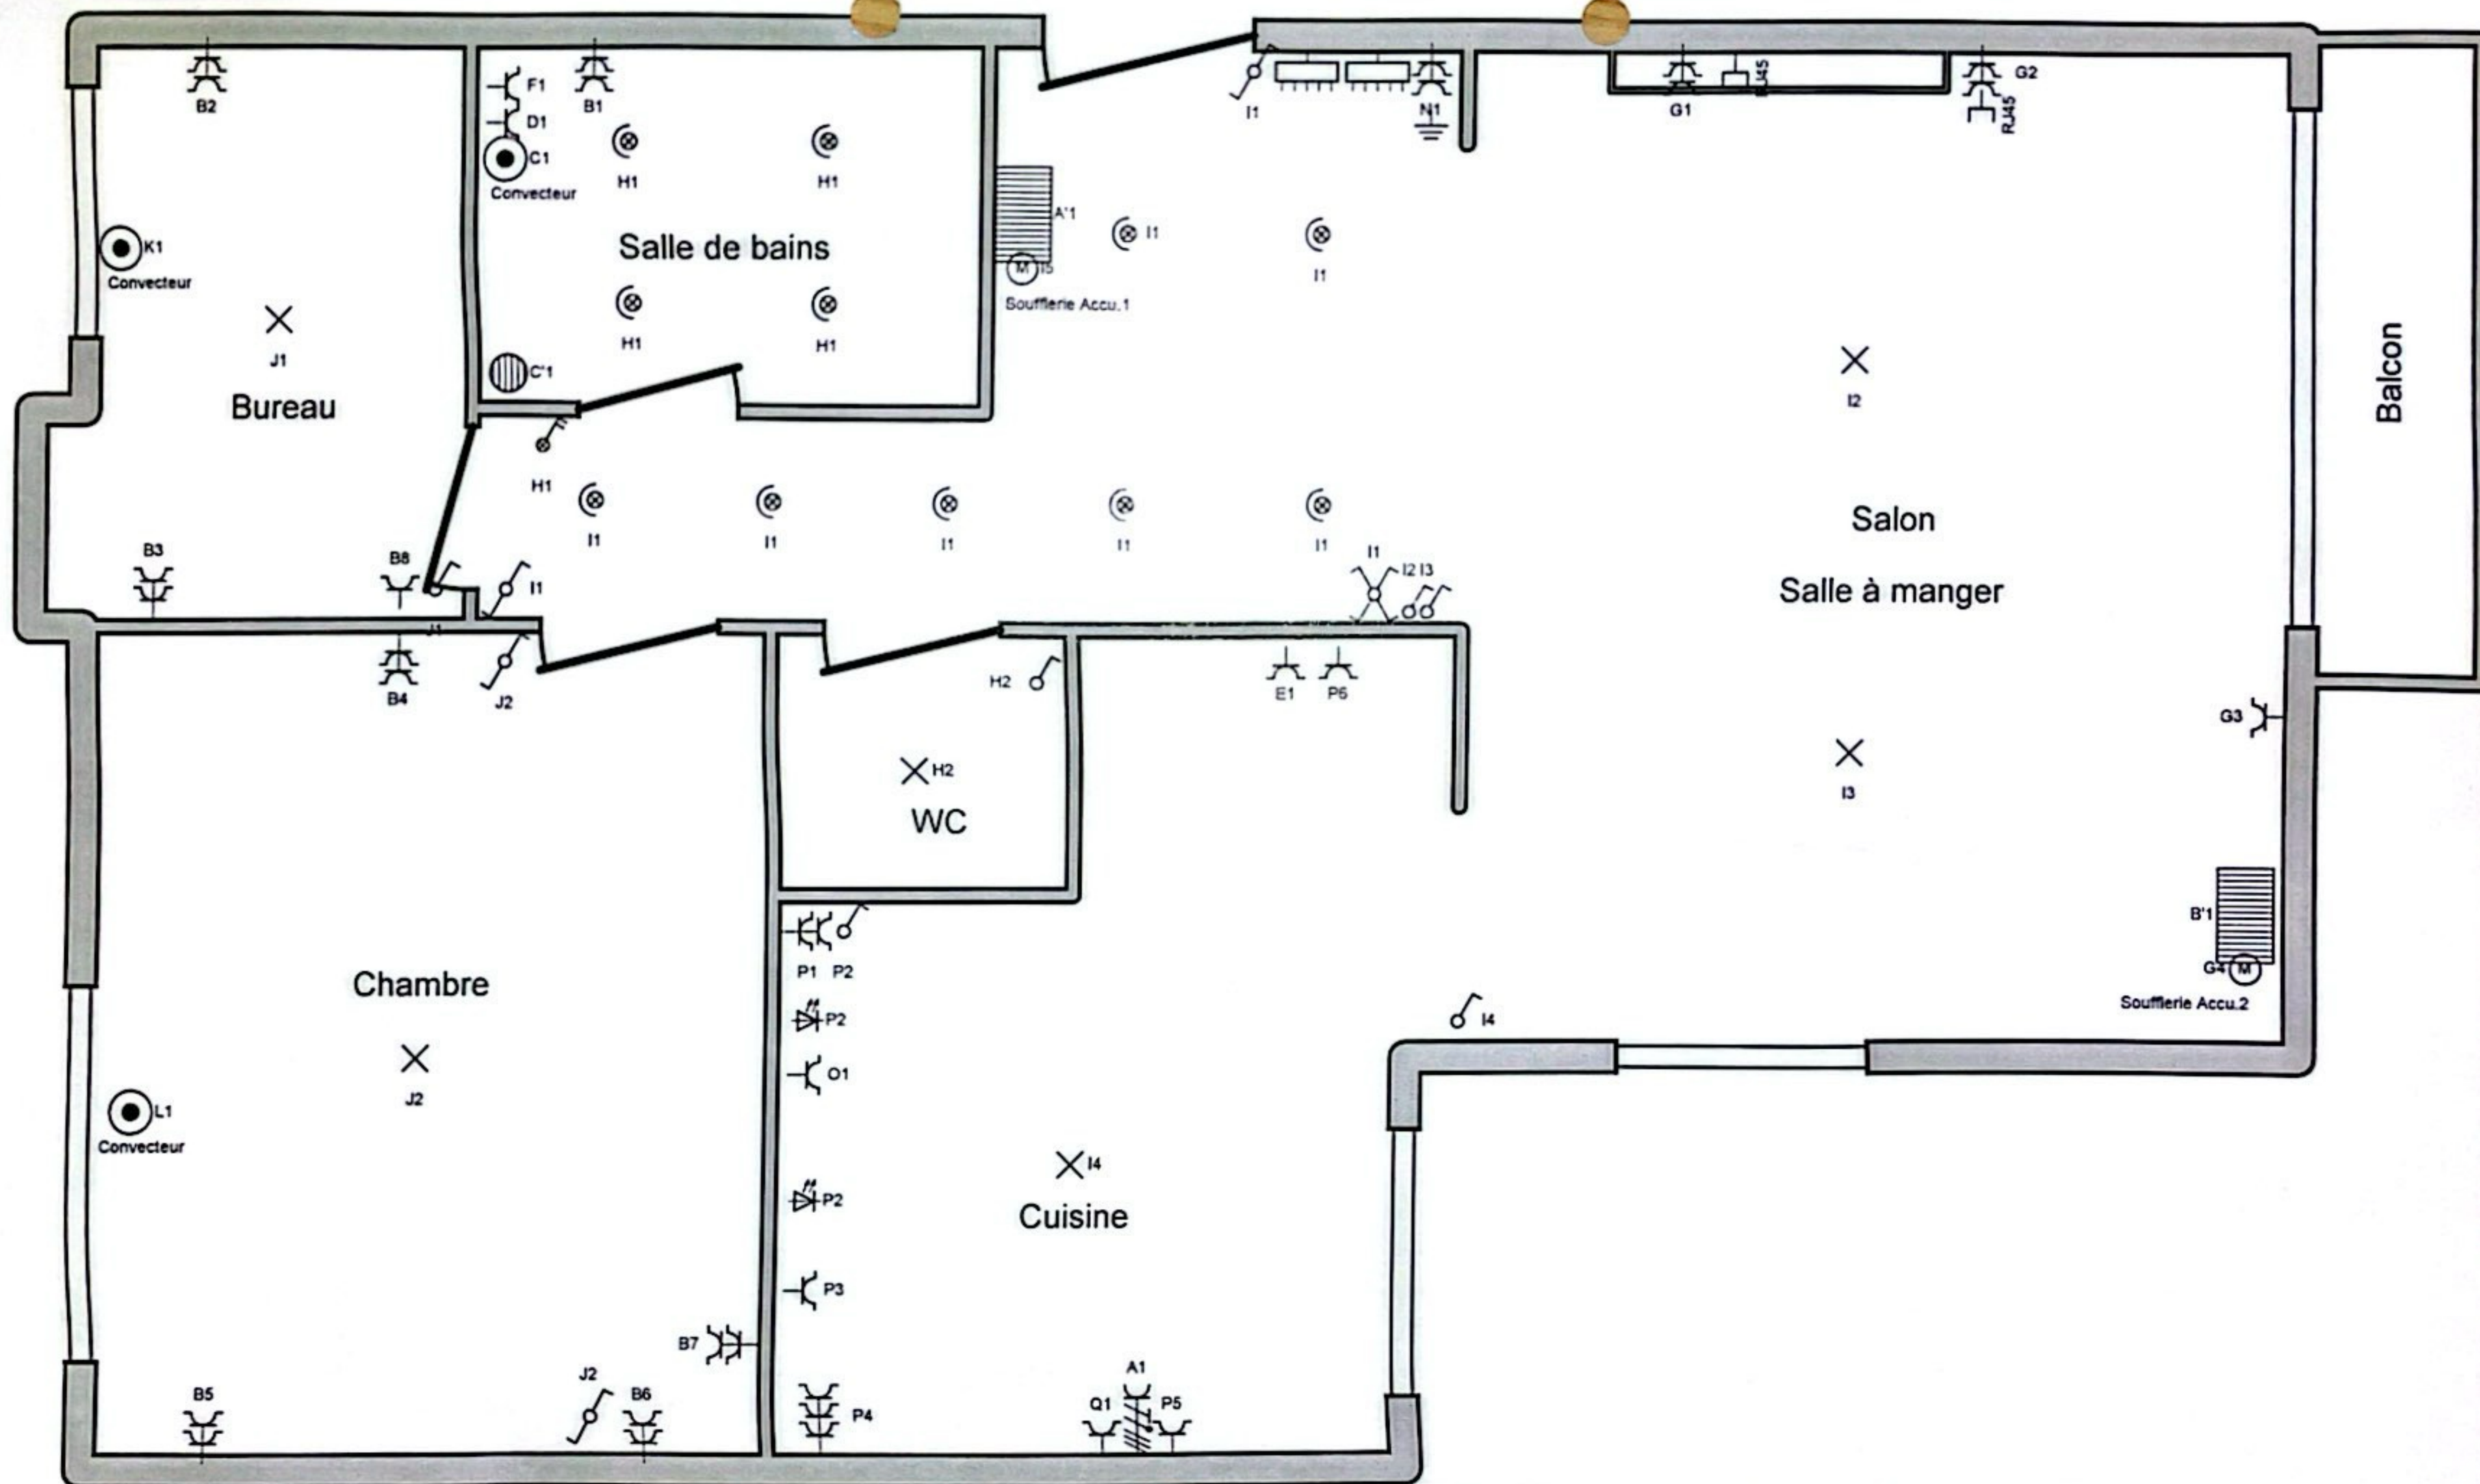

Adresse de l'installation électrique
 LACROIX Alexandre
 Chemin Coparty 2 Boîte 51
 1400 NIVELLES
 Tél.: - GSM: 0475/68.65.14
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 3/4
 Schéma de position

Date: 05-10-23

3 x 400V + N ~ 50Hz

LACROIX
 Grand électrotechnicien / Ordonné apte
Marvin Bouvier

15/11/2023